


EVERTAS plasture transdermic (rivastigmină)

Fișa de monitorizare a tratamentului

Cum să utilizați această fișă de monitorizare

- Utilizați această fișă pentru a ține evidența momentului aplicării și a celui în care scoateți plasturele.
- Bifați căsuța după ce ați îndepărtat plasturele folosite.
- Notați data și ziua în care aplicați noul plasture.
- Completați litera corespunzătoare zonei unde ați aplicat noul plasture.
- Dacă aveți orice întrebări sau aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să citiți prospectul cu informații furnizat împreună cu medicamentul.
- Dacă informațiile vă sunt neclare, adresați-vă medicului sau farmacistului.

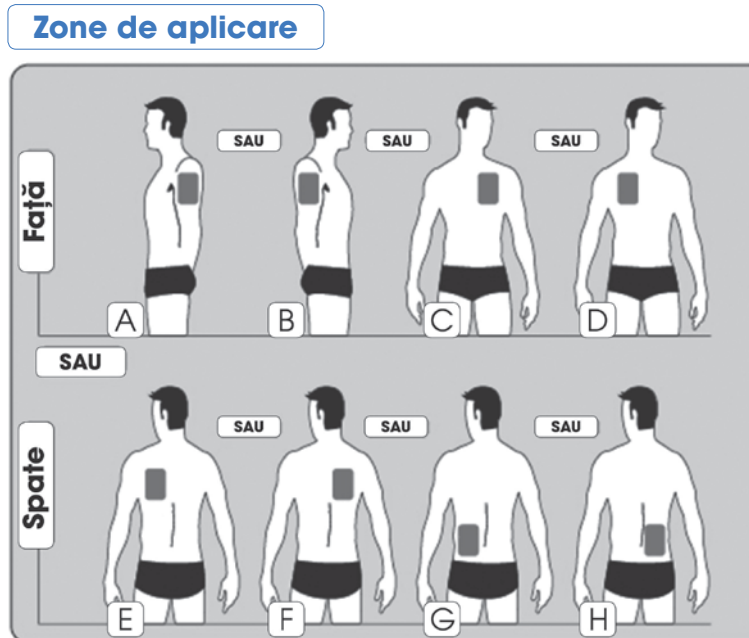

Aplicați **un singur** plasture pe zi numai pe una din zonele indicate în figură.

Puteți aplica plasturele în aceeași zonă (A sau B sau C sau D sau E sau F sau G sau H) dar nu utilizați exact același loc din aceeași zonă.

Ați îndepărtat plasturele vechi?	Data aplicării noului plasture	Ziua aplicării noului plasture	Zona de aplicare a noului plasture (Litera)
✓	<i>Noiembrie 11, 2018</i>	<i>Duminică</i>	A

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 - București
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497
tel: + 4 021 317 11 02
e-mail: adr@anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

S.C. Zentiva S.A.

Blv. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, cod 032266
Tel.: + 40 21 304 75 97
Fax: + 40 21 345 40 04
E-mail: PV-Romania@zentiva.com

